


# ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

 <p><b>ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ</b></p> <p><b>ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ</b></p> <p><b>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b></p>	<p>Φορέας / Ιδιώτης : Δ.Ε.Υ.Α. Διδυμοτείχου                  Διεύθυνση φορέα / ιδιώτη : Διοικητηρίου 26                  Δειγματοληψία από : Φορέα                  Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 10/02/2015                  Ημερομηνία παραλαβής δειγμάτων: 10/02/2015                  Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων: 10-13 /02/2015</p>	<p>Αριθμός πρωτοκόλλου. : 3200                  Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου : 13/02/2015                  Συνοπτική περιγραφή δειγμάτων: 12 x 500 ml                  Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή: Καλή</p>
---	--	--


Α/Α πρωτοκόλλου αναλύσεων			441-1	441-2	441-3	441-4	441-5	441-6	441-7	441-8	441-9	441-10	441-11	441-12
	ΜΟΝΑΔΕΣ	παραμετρικός τιμές νερού ως θρύψιλης καταστάσεως*	(ΔΙΟΙΚΗ-ΤΗΡΙΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ)	(ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ)	(25ης ΜΑΪΟΥ & ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ)	(ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΡΟΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ)	(25ης ΜΑΪΟΥ & ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ)	(Β. ΑΛΕΞΑΝ-ΔΡΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ)	Βρύση έξω από τζαμί	Βρύση Αγ. Μαρίνα	Ψαθιάδες (ΠΛΑΤΕΙΑ)	(ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ ΟΡ/ΔΑΣ)	Ασημένιο	Σοφικό
Υπολειμματικό Χλώριο**	mg/l	0.2-0.4	0.15	0.28	0.32	0.21	0.37	0.34	0.27	0.17	0.14	0.27	0.31	0.21
Ολικός Αριθμός 37°C	cfu/ml	Άνευ Ασυνήθους έκτακτης	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ολικός Αριθμός 22°C	cfu/ml	Άνευ Ασυνήθους Μεταβολής	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0


**Παρατηρήσεις :**

\*Σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001, τροποποίηση ΦΕΚ 630/Β/26/4/2007

\*\*Η μέτρηση της συγκεκριμένης παραμέτρου γίνεται από και με ευθύνη του φορέα και δεν ασύκει στο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης του Εργαστηρίου.

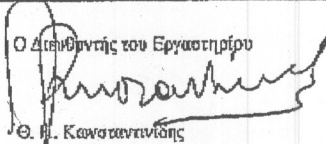

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που προσκομίστηκαν στο Εργαστήριο. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαράχθει συνολικά.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου  
  
 Ο. Η. Κωνσταντινίδης  
 Καθηγητής Υγιεινής  
 Διευθυντής Εργ. Υγιεινής & Προσ.  
 Περιβάλλοντος

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος  
  
 Τσακαλιδοπούλη Α.Παυλίνα M.Sc.  
 Μέλος Ε.Δ.Π. Εργαστηρίου Υγιεινής

13/02/2015 12:40 TELEFONIS ΑΤΗΝΑΣΙΟΣ 2551030548 045 #003

# ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ


 <p>ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</p>	 <p>Δοκιμές Αριθ. Πιστ. 728</p>	<p>Φορέας / Ιδιώτης : Δ.Ε.Υ.Α. Διδυμοτεύχου                  Διεύθυνση φορέα / ιδιώτη : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 26                  Δειγματοληψία από : Φορέα                  Ημερομηνία Δειγματοληψίας : 10/02/2015                  Ημερομηνία παραλαβής δειγμάτων : 10/02/2015                  Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων : 10-13/02/2015</p> <p style="text-align: right;">Αριθμός πρωτοκόλλου. : 3200                  Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου : 13/02/2015                  Συνοπτική περιγραφή δειγμάτων: 12 x 500 ml                  Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή: Καλή</p>
--	--	--


Α/Α πρωτοκόλλου αναλύσεων			441-1	441-2	441-3 <sup>α</sup>	441-4	441-5	441-6	441-7	441-8	441-9	441-10	441-11	441-12
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	καθημερινές επιμέτρησι αποφρακτικές καταστάσεις ***	(ΔΙΟΙΚΗ- ΤΗΡΙΟΥ ΔΙΔ/ΧΟ)	(ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ)	(25ης ΜΑΙΟΥ & ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΔΙΔ/ΧΟ)	(ΚΩΝ/ΛΕΩΣ & ΡΟΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΔ/ΧΟ)	(25ης ΜΑΙΟΥ & ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΔΙΔ/ΧΟ)	(Β. ΑΛΕΞΑΝ- ΔΡΟΥ ΔΙΔ/ΧΟ)	βρύση εξωτερική απένατι τζαμί	βρύση δίπλα Αγ. Μαρίνα	Ψαθάδες (ΠΛΑΤΕΙΑ)	(ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ ΟΡ/ΔΑΣ)	Ασημένιο	Σοφικό
Ολικά κολοβακτηριειδία (ISO 9308-1:2001/Car. 1:2007)	cfu/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.coli (ISO 9308-1:2001/Car. 1:2007)	cfu/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Εντερόκοκκοι (ISO 1599-2:2000)	cfu/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Παρατηρήσεις : <4 (\*) = 1-3 cfu, 4-9 (\*\*\*) = Κατ'εκτίμηση αριθμός

\*\*\* Σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001, τροποποίηση ΦΕΚ 630/Β/26/4/2007  
 \*\*\*\* Η μέτρηση της συγκεκριμένης παραμέτρου γίνεται από και με ευθύνη του φορέα και δεν ανήκει στο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διπίστευσης του Εργαστηρίου.  
 Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που προσκομίστηκαν στο Εργαστήριο.  
 Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαραχθεί συνολικά.

E-09-01/5/01-04-2014

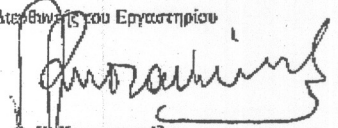Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου  
  
 Θ. Κ. Κωνσταντινίδης  
 Καθηγητής Υγιεινής  
 Διευθυντής Εργ. Υγιεινής & Πρωστ. Περιβάλλοντος

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος  
  
 Διπλωματούχος Τοξικολόγος M.Sc.  
 Μέλος Ε.Δ.Π. Εργαστηρίου Υγιεινής

13/02/2015 12:40 TSELEFONIS ATHINAIOS 2551030540 0.045 #002